
PV TIPO A

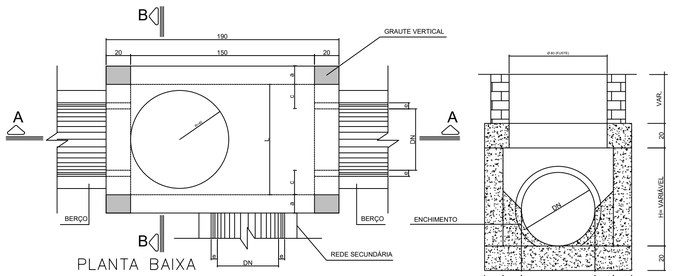

PLANTA BAIXA


POÇO DE VISITA TIPO A

ESC.: 1:25

CORTE BB

POÇO DE VISITA TIPO A

ESC.: 1:25

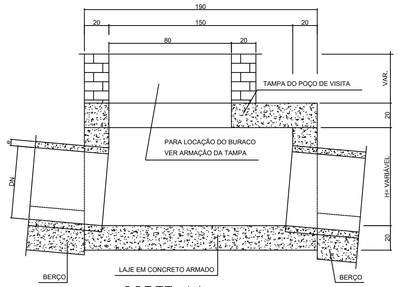


CORTE AA

POÇO DE VISITA TIPO A

ESC.: 1:25

TIPO A	DIMENSÕES				
DN (mm)	a (cm)	L (cm)	c (cm)	H (cm)	x (cm)
400	15	90	20	70*	120
600	15	90	15	80*	120
700	15	90	10	90*	120
800	20	90	5	100*	130
900	20	100	-	120*	130
1000	20	100	-	130*	140
1100	25	110	-	140*	160
1200	25	120	-	150*	170
1300	25	130	-	160*	180
1500	25	150	-	180*	200

*: A DIMENSÃO APRESENTADA EM "H" É DADA COMO A DIMENSÃO MÍNIMA, PODENDO SER NECESSÁRIO ACRÉSCIMO NESSA DIMENSÃO CONFORME A DISPOSIÇÃO DE CHEGADA DOS TUBOS.

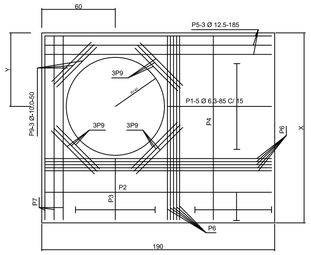


TAMPA DOS POÇOS DE VISITA

POÇO DE VISITA TIPO A E B

ESC.: 1:25


ARMADURA DA TAMPA DOS POÇOS DE VISITA										
X (cm)	Y (cm)	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
120	60	Ø6.3 C/15	-	-	Ø6.3 C/15	3Ø12.5	-	3Ø12.5	40ß.3	12Ø10.0
130	60	Ø6.3 C/15	-	-	Ø6.3 C/15	3Ø12.5	-	3Ø12.5	40ß.3	12Ø10.0
140	65	Ø6.3 C/15	-	-	Ø6.3 C/15	3Ø12.5	-	3Ø12.5	40ß.3	12Ø10.0
150	65	Ø6.3 C/15	-	Ø4.2 C/10	Ø6.3 C/15	3Ø12.5	4Ø10.0	3Ø12.5	40ß.3	12Ø10.0
160	65	Ø6.3 C/15	Ø4.2 C/15	Ø6.3 C/15	Ø6.3 C/15	3Ø12.5	4Ø10.0	3Ø12.5	50ß.3	12Ø10.0
170	65	Ø6.3 C/15	Ø4.2 C/12.5	Ø6.3 C/20	Ø6.3 C/15	3Ø12.5	4Ø10.0	3Ø12.5	50ß.3	12Ø10.0
180	65	Ø6.3 C/15	Ø4.2 C/12.5	Ø6.3 C/15	Ø4.2 C/15	3Ø12.5	5Ø10.0	3Ø12.5	50ß.0	12Ø10.0
190	65	Ø6.3 C/15	Ø6.3 C/15	Ø6.3 C/15	Ø4.2 C/15	3Ø12.5	5Ø10.0	3Ø12.5	60ß.0	12Ø10.0
200	65	Ø6.3 C/15	Ø6.3 C/15	Ø6.3 C/15	Ø4.2 C/15	3Ø12.5	5Ø10.0	3Ø12.5	60ß.0	12Ø10.0
250	65	Ø6.3 C/10	Ø6.3 C/10	Ø6.3 C/10	Ø6.3 C/10	3Ø12.5	5Ø10.0	3Ø12.5	60ß.0	12Ø10.0

TAMPÕES

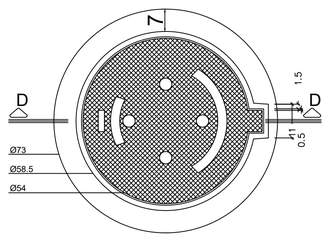


PLANTA

ESC 1:10

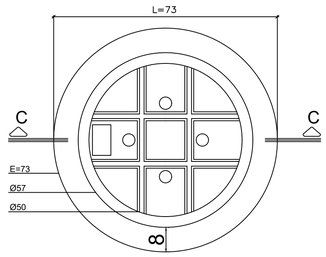


VISTA DO FUNDO

ESC 1:10



CORTE DD


ESC 1:10



CORTE CC


ESC 1:10

DISCRIMINAÇÃO	DIMENSÕES		TOLERÂNCIAS (cm)	
	LETRA	VALOR		
DIÂMETRO EXTERNO	De	59.5	+2	-1
DIÂMETRO INTERNO	Di	58.5	+2	-1
LARGURA TOTAL	L	73	+2	-1
ALTURA TOT. DA TAMPA	h	6	+0.5	-0.5
ALT. TOT. DA CAIXILHO	H	11	+0.5	-0.5



CORTE ESQUEMÁTICO CHAMINÉ


ESC.: 1:25



PLANTA BAIXA LAJE DE REDUÇÃO

ESC.: 1:25

SEÇÃO TRANSVERSAL REDE

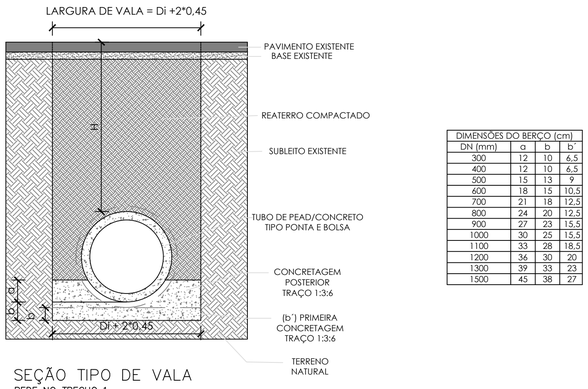

SEÇÃO TIPO DE VALA

REDE NO TRECHO 1

ESC.: 1:25

DIMENSÕES DO BERÇO (cm)			
DN (mm)	a	b	b'
300	12	10	6,5
400	12	10	6,5
500	15	13	9
600	18	15	10,5
700	21	18	12,5
800	24	20	12,5
900	27	23	15,5
1000	30	25	15,5
1100	33	28	18,5
1200	36	30	20
1300	39	33	23
1500	45	38	27

REV.1					

CONTRATADA: FRAGA MARQUES Soluções em Engenharia

N° DO CONTRATO: 020/2026

RESP. TEC.: JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO

REG. CREA: 2014140455/D

PROPRIETÁRIO:

RISLAINE DE FARIA CANÇADO
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657

Assinado de forma digital por JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657 Dados: 2026.09.01 14:02:11 -03'00'

JORGE CELIO FRAGA GODINHO
CREA 2014140455

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

OBJETO:

SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

LOCALIZAÇÃO:

PAPAGAIOS/MG

CONTEUDO:

PROJETO EXECUTIVO
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL
DETALHES CONSTRUTIVOS

DATA: SETEMBRO/2026

ESCALA: INDICADA

ARQUIVO: EXE.020-2026.MG.PAP.SES.DRE.001=0

01/02